

ний во время транспортировки. Ответственность за перевозку несёт перевозчик и ответственное за перевозку лицо.

9.5. Используемые грузоподъемные механизмы должны соответствовать весу соответствующего оборудования.

#### **10. Свидетельство о приемке.**

Патрон фильтрующий соответствует ТУ 4859-019-2336375-2016 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Начальник ОТК \_\_\_\_\_

#### **11. Гарантийные обязательства.**

11.1. Изготовитель гарантирует качественную работу фильтрующего патрона в течение 12 месяцев, в течение которых обязуется бесплатно устранять возникшие неисправности из-за дефектов материала или изготовления.

11.2. Период работы сорбционного фильтрующего патрона до замены загрузки (сорбента) составляет не менее 6 месяцев при его непрерывной работе и при соблюдении технических требований к очищаемой воде. Период работы лавсана и синтепона до замены не менее 2-х месяцев непрерывной работы и при соблюдении технических требований к очищаемой воде.

11.3. Действие гарантийных обязательств прекращается, если в гарантийный период были допущены следующие нарушения:

- монтаж или эксплуатация фильтрующего патрона с нарушением требований настоящего паспорта с использованием материалов и комплектующих сторонних производителей и поставщиков,
- несвоевременная замена фильтрующей загрузки фильтрующего патрона в соответствии с результатами анализов,
- внесение в устройство фильтрующего патрона изменений, не согласованных с предприятием-изготовителем,
- нарушены условия хранения и транспортирования фильтрующего патрона.

11.4. Производитель оставляет за собой право внесения некоторых технических изменений, не влияющих на работоспособность и технические характеристики фильтрующего патрона.

НПП  
«Полихим»



#### **ПАСПОРТ**

**Установки для очистки вод от СПАВ,  
взвешенных веществ и нефтепродуктов,  
жиров и масел**

фильтрующий патрон  
с комбинированной загрузкой  
ФПК 580x1800

Настоящий паспорт составлен на основании  
ТУ 4859-019-23363751-2016

## **1. Назначение.**

Фильтрующий патрон (ФП) разработан ООО НПП «Полихим».

ФП предназначен для очистки технической воды от взвешенных веществ, СПАВ, нефтепродуктов и других органических веществ. Очищенная вода может быть использована в водообороте, а так же сброшена в рыбохозяйственные водоемы или в горколлектор.

На установки, в комплект которых входит любое количество фильтрующих патронов в зависимости от объемов и степени загрязнения очищаемых вод, имеются декларация и сертификат соответствия.

## **2. Технические характеристики.**

2.1. Фильтрующий патрон с комбинированной загрузкой может быть установлен в стандартный колодец ( $\varnothing$  1000, 1500 и 2000 мм) без предварительных изменений и дополнений в конструкции данных колодцев. Выход очищенной воды из колодца желательно организовать таким образом, чтобы сорбент МАУ был максимально покрыт водой. Патрон устанавливается и закрепляется на опорном кольце, расположенном либо между бетонными кольцами колодца, либо на бетонной плите перекрытия под люком.

Производительность, м <sup>3</sup> /час	2/max 4	4/max 8	8/max 16	16/max 32
Диаметр ФП, мм	580	920	1420	1920
Высота ФП, мм	900, 1200, 1800	900, 1200, 1800	900, 1200, 1800	900, 1200, 1800

### **2.2. Характеристики очищаемой/очищенной воды.**

СПАВ(анионные ) мг/л	< 50	/	< 0.1
СПАВ(нейлоногенные) мг/л	< 8	/	< 0.1
Нефтепродукты , мг/л	< 80	/	< 0.05
Взвешенные вещества, мг/л	< 2000	/	< 3
Железо общее, мг/л	<4	/	< 0.1
БПК <sub>20</sub>	<120	/	< 3

2.3. Масса патрона с загрузкой - не более 35 кг

8.4. Рекомендуется проводить замену сорбента МАУ - не реже 1 раза в год. При степени загрязнения угольного сорбента нефтепродуктами более 15% по массе сорбент считается отходами V класса опасности и вывозится на полигон. Если степень загрязнения сорбента нефтепродуктами ниже 15%, он может быть передан на реактивацию в ООО «НПП «Полихим». При загрязнении сорбента МАУ-2А взвешенными веществами, сорбент реактивации не подлежит.

### **8.5. Контроль качества очищаемой воды.**

Контроль качества очищаемой воды производится предприятием, эксплуатирующим установку или предприятием - изготовителем по согласованию, по номенклатуре ингредиентов, согласованной с контролирующей организацией.

### **8.6. Требования охраны окружающей среды.**

Утилизация отработанных синтепона и лавсана производится вывозом их в место, отведенное для переработки и захоронения мусора.

### **8.7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Выливать жидкие нефтепродукты в колодец с фильтрующим патроном.
- Сбрасывать в колодцы строительный мусор, песок, цемент и т.п.

## **9. Правила хранения и транспортирования.**

9.1. Погрузку и крепление упаковочных единиц производить в соответствии с требованиями “Технических условий погрузки и крепления грузов”.

9.2. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться без резких толчков и ударов и обеспечивать сохранность изделий и упаковки. Для исключения возможности повреждения корпуса фильтрующего патрона применять только синтетические стропы.

9.3. Хранение фильтрующего патрона должно производиться на ровной площадке под навесом, предохраняющем фильтр от атмосферных осадков и механических повреждений, предохраняющем фильтр от атмосферных осадков и механических повреждений, при температуре окружающего воздуха от +1° до +40°C, относительной влажности воздуха до 90%, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа.

9.4. Транспортировка фильтрующего патрона должна производиться в вертикальном положении. При транспортировке фильтрующий патрон должен быть надежно закреплен во избежание механических поврежде-

а). На нижнюю поверхность фланца наклеить уплотняющую прокладку резина, вспененный пенополиэтилен, пенополистирол и т.п.) или после установки патрона в колодец загидроизолировать стык фланца патрона и опорного кольца монтажной пеной.

б). Установить патрон в колодец на опорное кольцо.

в). Собрать нижнюю сетку:

- два отреза нержавеющей сетки длиной 700-1800 (в зависимости от диаметра патрона) мм сложить внахлест и «прощить» тонкой нержавеющей проволокой (проволоку можно снять от кромки сетки),\*<sup>2</sup>
- на кольцо меньшего диаметра натянуть нержавеющую сетку,
- кольцо большего диаметра надеть на кольцо меньшего диаметра и нержавеющую сетку,
- совместить кольца по высоте друг с другом.

г). Положить нижнюю сетку на дно патрона, сеткой вниз.

д). Заложить в патрон загрузку:

- на нижнюю сетку положить 2 слоя синтепона,
- засыпать сорбент на 1/2 (2/3) по высоте,
- на сорбент положить 2 слоя синтепона,
- заложить лавсан в патрон,
- на лавсан положить 2-3 слоя синтепона,
- положить верхнюю решетку на слой синтепона, придавить и зафиксировать клиньями через отверстия в корпусе патрона. (Если отверстия закрыты верхней сеткой, то убрать немного лавсана).

е). Фильтрующий патрон готов к работе.

При поставке собранной сетки п. в) исключается.

7.3. Возможна установка патрона в колодец в собранном виде.

## **8. Профилактический осмотр и контроль.**

8.1. Не реже 1 раза в месяц необходимо открывать крышку люка колодца и проводить контроль загрязнения решетки. При необходимости решетку очистить от загрязнений вручную.

8.2. После сильного ливня рекомендуется открывать люк и осматривать состояние колодца.

8.3. Рекомендуется проводить замену синтепона и лавсана не реже 1 раза в 3 месяца.

\*<sup>2</sup> Пункты выполняются при диаметрах патрона свыше 600 мм.

## **3. Состав изделия и комплект поставки.**

Опорное кольцо изготовлено из углеродистой стали ГОСТ 380-71 с антакоррозионным покрытием.

Покрытие состоит из:

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| - грунтовка ВЛ-023 ГОСТ 12707-77 | - 1 слой |
| - эмаль ХС-436 ТУ 301-10-2142-92 | - 2 слоя |

Корпус патрона представляет собой цилиндрическую емкость, изготовленную либо из трубы – оболочки ПЭ СВ 500х6,2 мм ТУ 2248-009-78145892-09, либо из листового полиэтилена низкого давления ТУ 2246-004-78145892-06. Фланцы, днище и решетки изготовлены из листового полиэтилена низкого давления ТУ 2246-004-78145892-06.

3.1. В комплект фильтрующего патрона входят:

a). корпус	- 1 шт.,
б). верхняя решетка <u>Ø 484</u> ( <u>Ø797</u> , <u>Ø1306</u> , <u>Ø1750</u> )* <sup>1</sup> мм	- 1 шт.,
в). нижняя решетка	- 1 шт.,
- внутреннее кольцо <u>Ø 468</u> ( <u>Ø759</u> , <u>Ø1260</u> , <u>Ø1720</u> )* <sup>1</sup> мм – 1 шт.,	
- наружное кольцо <u>Ø 484</u> ( <u>Ø782</u> , <u>Ø1290</u> , <u>Ø1750</u> )* <sup>1</sup> мм	- 1 шт.,
- нержавеющая сетка ГОСТ 3826-82 (д проволоки 0,32 мм, ячейка 1 мм)	- 0,5 м погонных.
г). фиксирующие клинья	- 4 (8, 12, 16)* <sup>1</sup> шт.
д). загрузка патрона механическая: лавсан ТУ 8391-002-11150323-95 полотно полиэфирное термоскрепленное (синтепон) ТУ 8391-002-11150323-95	- 6 кг
е). загрузка патрона сорбционная: Модифицированный Азотсодержащий Уголь производства ООО НПП «Полихим» (МАУ) ТУ 0320-001-23363751-2002	- 0,19 м <sup>3</sup>
и). Опорное кольцо	- 1 шт.
<i>Эксплуатационная документация.</i>	
Паспорт	- 1 шт.
Сертификат соответствия	- 1 шт.

\*<sup>1</sup> В скобках указаны размеры для патронов диаметрами 1000, 1500, 2000 мм соответственно.

#### **4. Устройство и принцип работы.**

4.1. ФП выполнен в форме цилиндра с днищем, в котором имеются водопропускные отверстия. Внутри патрона предусмотрены две решетки, между которыми размещается фильтрующая загрузка патрона. По периметру в верхней части патрона приварены захваты, используемые при подъеме и перемещении патрона.

#### **4.2. Принцип работы.**

Схема установки представлена на рис.1.

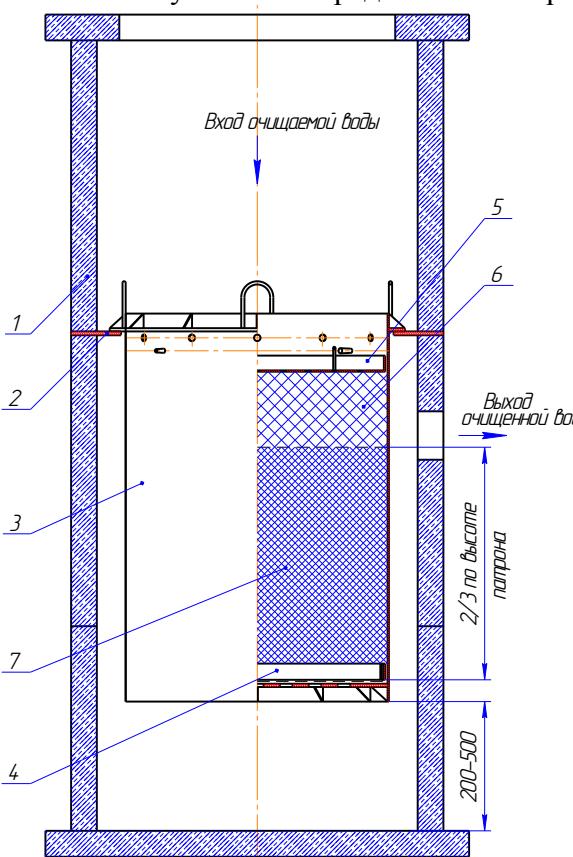


Рис. 1.

- 1 – Бетонный колодец.
- 2 – Опорное кольцо.
- 3 – Комбинированный патрон.
- 4 – Нижняя решетка.
- 5 - Верхняя решетка.
- 6 – Механическая загрузка патрона (синтепон с лавсаном – 1/3 по высоте патрона).
- 7 – Угольный сорбент (2/3 по высоте патрона).

Работа фильтрующего патрона основана на использовании механического и физико-химического методов очистки сточных вод.

Механический метод предназначен для удаления из воды дисперсных примесей и основан на фильтрации сточных вод через слой фильтрующей загрузки. Физико-химический метод основан на

адсорбции активированным углем эмульгированных нефтепродуктов и СПАВ.

Очищаемая вода самотеком поступает на решетку, закрывающую загрузку фильтрующего патрона. На решетке остаются листья и крупные частицы земли, песка, грязи и т.п., что может забить патрон. Периодически данную грязь необходимо убирать с решетки вручную. В верхней части патрона, заполненной синтепоном и лавсаном, происходит очистка водного потока от механических примесей и крупных взвесей, а также от пленок нефтепродуктов за счет коалесцирующего эффекта.

Далее поток, прошедший предварительную механическую очистку, поступает в нижнюю часть фильтрующего патрона, заполненного активированным углем марки МАУ (Модифицированный Азотсодержащий Уголь). В сорбционной части фильтрующего патрона происходит основная очистка воды от мелкодисперсных взвешенных веществ, нефтепродуктов и СПАВ.

После прохождения сорбционной части патрона очищенная вода поступает либо в технологический процесс, либо сбрасывается в горколлектор.

#### **5. Указание мер безопасности и требования к персоналу.**

- 5.1. При обслуживании установки не требуется специальной подготовки и высокой квалификации персонала
- 5.2. Персонал должен быть обеспечен спецодеждой.
- 5.3. При загрузке сухого угольного сорбента в фильтрующие патроны работники должны быть обеспечены респираторами для защиты органов дыхания от пыли.

#### **6. Порядок подготовки установки.**

- 6.1. Осмотреть фильтрующий патрон и опорное кольцо после транспортировки. При необходимости в местах нарушения антикоррозионного покрытия нанести новое покрытие.
- 6.2. Проверить комплектность поставленного оборудования.

#### **7. Подготовка установки к работе.**

- 7.1. Колодцы перед установкой патронов должны быть осушены и очищены от строительного мусора, песка, ила и т.п.
- 7.2. Подготовка фильтрующего патрона к работе: